

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Технические условия (информация) подключения**  
 строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям  
 питьевого водоснабжения и канализации и информация о плате за подключение

Технические условия выданы: (указывается наименование органа местного самоуправления, наименование организации, Ф.И.О. гражданина):	<b>Председателю КУМИ г. Новочеркаска Иванкову Д.А.</b>	
на основании заявки (сведения о заявке):	№ 745 от 14.02.2017 г.	
на подключение к сетям водоснабжения и канализации объекта (наименование объекта):	Земельный участок для размещения диспетчерских служб и иных сооружений для организации движения транспорта	
расположенного на земельном участке (сведения о земельном участке)	г. Новочеркасск, в районе шоссе Харьковского, 34а (кадастровый номер 61:02:0505501:1106)	
Максимальная величина подключаемой нагрузки, куб.м в сутки	Водоснабжение	Водоотведение
	определить расчетом	определить расчетом
Тариф на подключение, руб./куб.м в сутки	К системе водоснабжения	К системе водоотведения
	не утверждён	не утверждён
Мероприятия по подготовке коммунальной инфраструктуры для обеспечения ресурсом указанного объекта	<p align="center"><b>Водоснабжение.</b></p> Подключение возможно: 1. от водовода Д=500 мм, проходящего по шоссе Харьковскому (Приложение 1), 2. от частных сетей водопровода, при наличии согласия владельцев частных сетей.  Получение согласия ООО УК «НИП».	<p align="center"><b>Водоотведение.</b></p> Подключение возможно: 1. от канализационного коллектора Д=300 мм, проходящего по шоссе Харьковскому (Приложение 2), 2. от частных сетей канализации, при наличии согласия владельцев частных сетей.  Получение согласия ООО «ПК «НЭВЗ».  Согласно Постановлению Главы Администрации (Мэра) г. Новочеркаска от 25.06.2004г. №1903 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в

системы канализации МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска» абонент должен обеспечивать нормативные показатели общих свойств сточных вод (раздел 3 данного Постановления) и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах объектов абонента, отводимых в горканализацию (Приложение №1 к Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска).

Дополнительные условия:

МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска обязуется обеспечить подключение строящегося (реконструируемого) объекта Заявителя к системам коммунального водоснабжения и канализации на указанных условиях в случае обращения в МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска с заявкой на выдачу условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям коммунального водоснабжения и канализации. Такое обращение должно быть сделано до начала разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта.

Исполнительный директор  
МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска

В.А. Коломиец


Технический директор  
МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска

Е.К. Нужнов

Начальник ПТО

Л.В. Здоровцева

Сети водоснабжения, находящиеся на балансе МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска

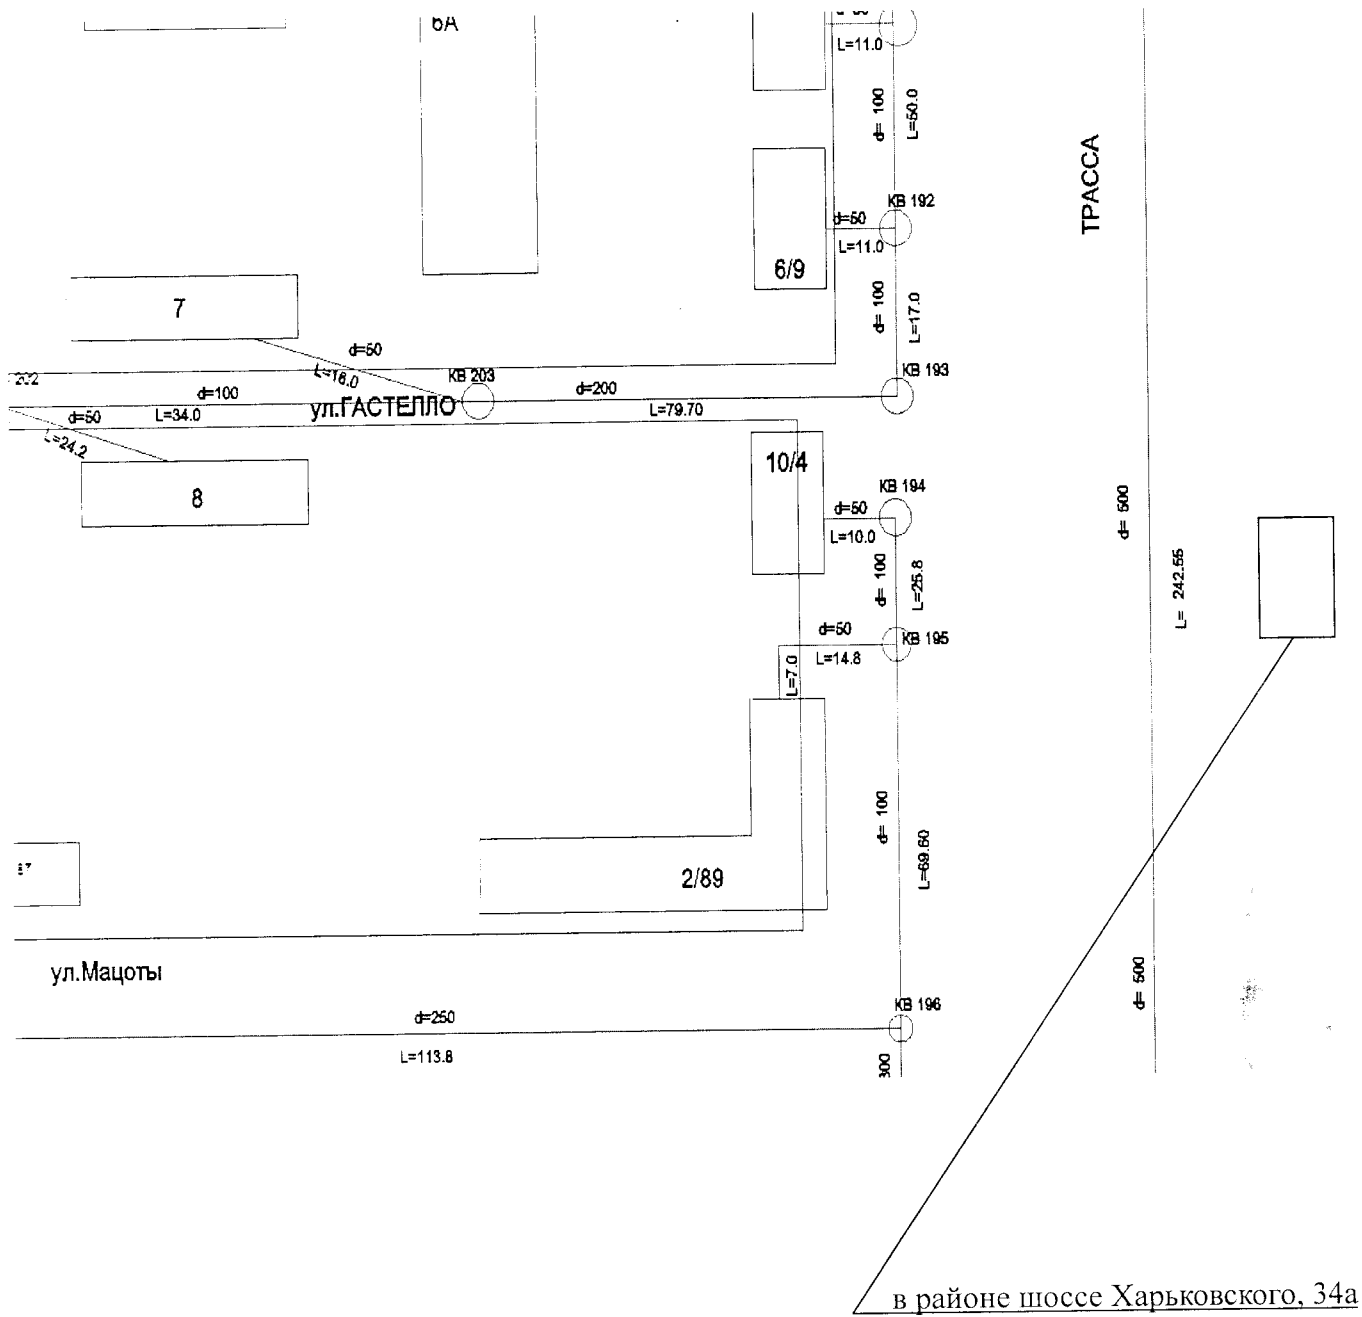



## УСЛОВИЯ

### ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ в СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ в СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

#### МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" города НОВОЧЕРКАССКА

#### 3. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов (НП)

3.1. НП устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:

3.1.1. температура сточных вод  $\leq 40$  град. С;

3.1.2.  $6,5 < \text{pH} < 8,5$ ;

3.1.3. кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см  $\leq 1:11$ ;

3.1.4. ХПК / БПК5  $\leq 2,5$ ; при ХПК  $> 36$  мг/куб. дм 1;

3.1.5. ХПК / БПКполн  $< 1,5$ ;

3.1.6. общая минерализация  $\leq 1000$  мг/л, для предупреждения разрушения сети;

3.1.7. взвешенные вещества  $\leq 400$  мг/л.

Приложение N 1

к Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах,  
отводимых абонентами в системы канализации  
МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска

#### ПЕРЕЧЕНЬ и НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ в СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ, ОТВОДИМЫХ в ГОРКАНАЛИЗАЦИЮ

Наименование показателя, загрязняющего вещества	Норматив ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/дм <sup>3</sup> , (г/м <sup>3</sup> )
1 Температура	6-30 <sup>0</sup> С
2 pH	6,5 –8,5
3 Взвешенные вещества	200
4 Сухой остаток	1500
5 ХПК	650
6 БПК 5	360
7 Азот аммонийный	25
8 Азот нитратов	2
9 Азот нитритов	10
10 Фосфаты (по фосфору)	1,6
11 Хлориды	350
12 Сульфаты	500
13 Сульфиды	1,0
14 АПАВ	10
15 Нефтепродукты	8
16 Железо общее	0,5
17 Алюминий	0,3
18 Медь	0,01
19 Цинк	0,015
20 Хром трехвалентный	0,1
21 Хром шестивалентный	0,001
22 Марганец	0,1
23 Фенол	1,0



(АО «Донэнерго»)

**Новочеркасские межрайонные  
электрические сети**

ул. Александровская, д. 84, г. Новочеркасск, 346400,

тел./факс: 8 (86352) 8-42-59, 8 (86352) 2-33-22

e-mail: [fil63@donenergo.ru](mailto:fil63@donenergo.ru)

ОГРН 1076163010890,

ИНН/КПП 6163089292/615002001

13.02.2017 № 744  
на № 57.1.4/647 от 13.02.2017г

Заместителю председателя КУМИ  
Администрации города Новочеркаска  
Е.Н.Богучарской  
Платовский проспект, д.59-б  
г.Новочеркасск 346400

О возможности технологического присоединения  
земельных участков

Уважаемая Елена Николаевна!

Сообщаем, что техническая возможность для присоединения земельных участков с видом разрешенного использования:

« Для размещения диспетчерских служб и иных сооружений для организации движения транспорта», расположенного г.Новочеркасск, в районе шоссе Харьковского, 34а с кадастровым номером 61:02:0505501:1106

« Для размещения индивидуального ( одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы », расположенного

- г.Новочеркасск, ул.Хоперская,12б с кадастровым номером 61:55:0021807:201
- г.Новочеркасск, пер.Половецкий,24 с кадастровым номером 61:55:0021807:200
- г.Новочеркасск, пер.Половецкий,22 с кадастровым номером 61:55:0021807:199
- г.Новочеркасск, в районе пр.Центрального,16 с кадастровым номером 61:55:0021907:493

максимальной мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности к электрическим сетям филиала АО "Донэнерго" Новочеркасские межрайонные электрические сети имеется. Затраты будут определены согласно ставок, утвержденных Постановлением РСТ № 80/22 от 29.12.2015г.

Для заключения договора "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" и получения технических условий заявителю необходимо подать заявку в отдел технологических присоединений филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные электрические сети по адресу: г.Новочеркасск ул.Александровская,84 (тел.284-440).

К заявке необходимо приложить документы согласно п.10 «Правил технологического присоединения...», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г в действующей редакции.

Директор

О.Г.Соболев



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

**ФИЛИАЛ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ**

ул. Народный, 66, г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия, 346413

Тел.: (8635)24-45-79, факс: (8635) 24-49-33

E-mail: info@gastrd.ru; info@novocsk.ru

ИНН 602119001, ОГРН 1026100159725, ИИН 616000000, КПП 615250001

07.02.2017 № 10-09/2017

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заместителю председателя  
комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
Администрации города  
Новочеркаска Ростовской  
области**

**Е.Н. Богучарской**

**346413, г. Новочеркасск,  
пр. Платовский, 59-б**

О предоставлении информации

**Уважаемая Елена Николаевна!**

В порядке ответа на Ваше обращение № 57.1.4/361 от 27.01.2017, по предоставлению информации о технических условиях подключения к газораспределительным сетям объектов, согласно предоставленному перечню земельных участков, сообщаем.

В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее Правила) и в целях подготовки технических условий, предлагаем подготовить в адрес ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запрос о предоставлении технических условий подключения с приложением ниже перечисленных документов, и предоставить данный запрос в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасске.

Согласно п. 7 Правил, запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.

Согласно п. 8, п. 34 Правил, к запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства;
- б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) в случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газоснабжения.

В соответствии с п. 29, 30 Правил и Постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2016г. № 79/5, 79/6, срок действия технических условий, сроки подключения и плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, зависят от следующих параметров:

- 1) максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя;
- 2) расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения;
- 3) давления газа в точке подключения.

С уважением,

**Заместитель директора -  
главный инженер**



**В.Н. Попов**