

Муниципальное унитарное предприятие

# ГОРВОДОКАНАЛ г. Новочеркаска

**Адрес:** 346428, Россия, г.Новочеркасск, ул. Энгельса,30, тел. (86352) 4-20-10, факс (86352) 4-52-28

**Реквизиты:** ИНН 6150031979,КПП 615001001 ,р/с 40702810900250002368вФилиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие»,к/с 30101810760290000058,БИК046029058,ОКПО 53535190, ОКОНХ 90213  
mail: [gvk@novoch.ru](mailto:gvk@novoch.ru), сайт: [gorvodokanal-novoch.ru](http://gorvodokanal-novoch.ru),

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

## Технические условия (информация) подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям питьевого водоснабжения и канализации и информация о плате за подключение

Технические условия выданы: (указывается наименование органа местного самоуправления, наименование организации, Ф.И.О. гражданина):	<b>Председателю КУМИ г. Новочеркаска Иванкову Д.А.</b>	
на основании заявки (сведения о заявке):	№ 745 от 14.02.2017 г.	
на подключение к сетям водоснабжения и канализации объекта (наименование объекта):	Земельный участок для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы	
расположенного на земельном участке (сведения о земельном участке)	г. Новочеркасск, в районе пр. Центрального, 16 (кадастровый номер 61:55:0021907:493)	
Максимальная величина подключаемой нагрузки, куб.м в сутки	Водоснабжение	Водоотведение
	9,6 м <sup>3</sup> /мес/чел	9,6 м <sup>3</sup> /мес/чел
Тариф на подключение, руб./куб.м в сутки	К системе водоснабжения	К системе водоотведения
	не утверждён	не утверждён
Мероприятия по подготовке коммунальной инфраструктуры для обеспечения ресурсом указанного объекта	<b>Водоснабжение.</b> Подключение возможно: 1. от водопровода Д=200 мм, проходящего по пр. Центральный (Приложение 1), 2. от водопровода Д=100 мм, проходящего по бул. Сиреневый (Приложение 1), 3. от частных сетей водопровода, при наличии согласия владельцев частных сетей.	<b>Водоотведение.</b> Подключение возможно: 1. от канализационного коллектора Д=250 мм, проходящего по пр. Центральный (Приложение 2), 2. от канализационного коллектора Д=200 мм, проходящего по бул. Сиреневый (Приложение 2), 3. от частных сетей канализации, при наличии согласия владельцев частных сетей.

### Дополнительные условия:

МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска обязуется обеспечить подключение строящегося (реконструируемого) объекта Заявителя к системам коммунального водоснабжения и

канализации на указанных условиях в случае обращения в МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска с заявкой на выдачу условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям коммунального водоснабжения и канализации. Такое обращение должно быть сделано до начала разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта.

Исполнительный директор  
МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска


В.А. Коломиец

Технический директор  
МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска

Е.К. Нужнов


Начальник ПТО

Л.В. Здоровцева





Сети водоотведения, находящиеся на балансе МУП «Горводоканал» г. Новочеркаска

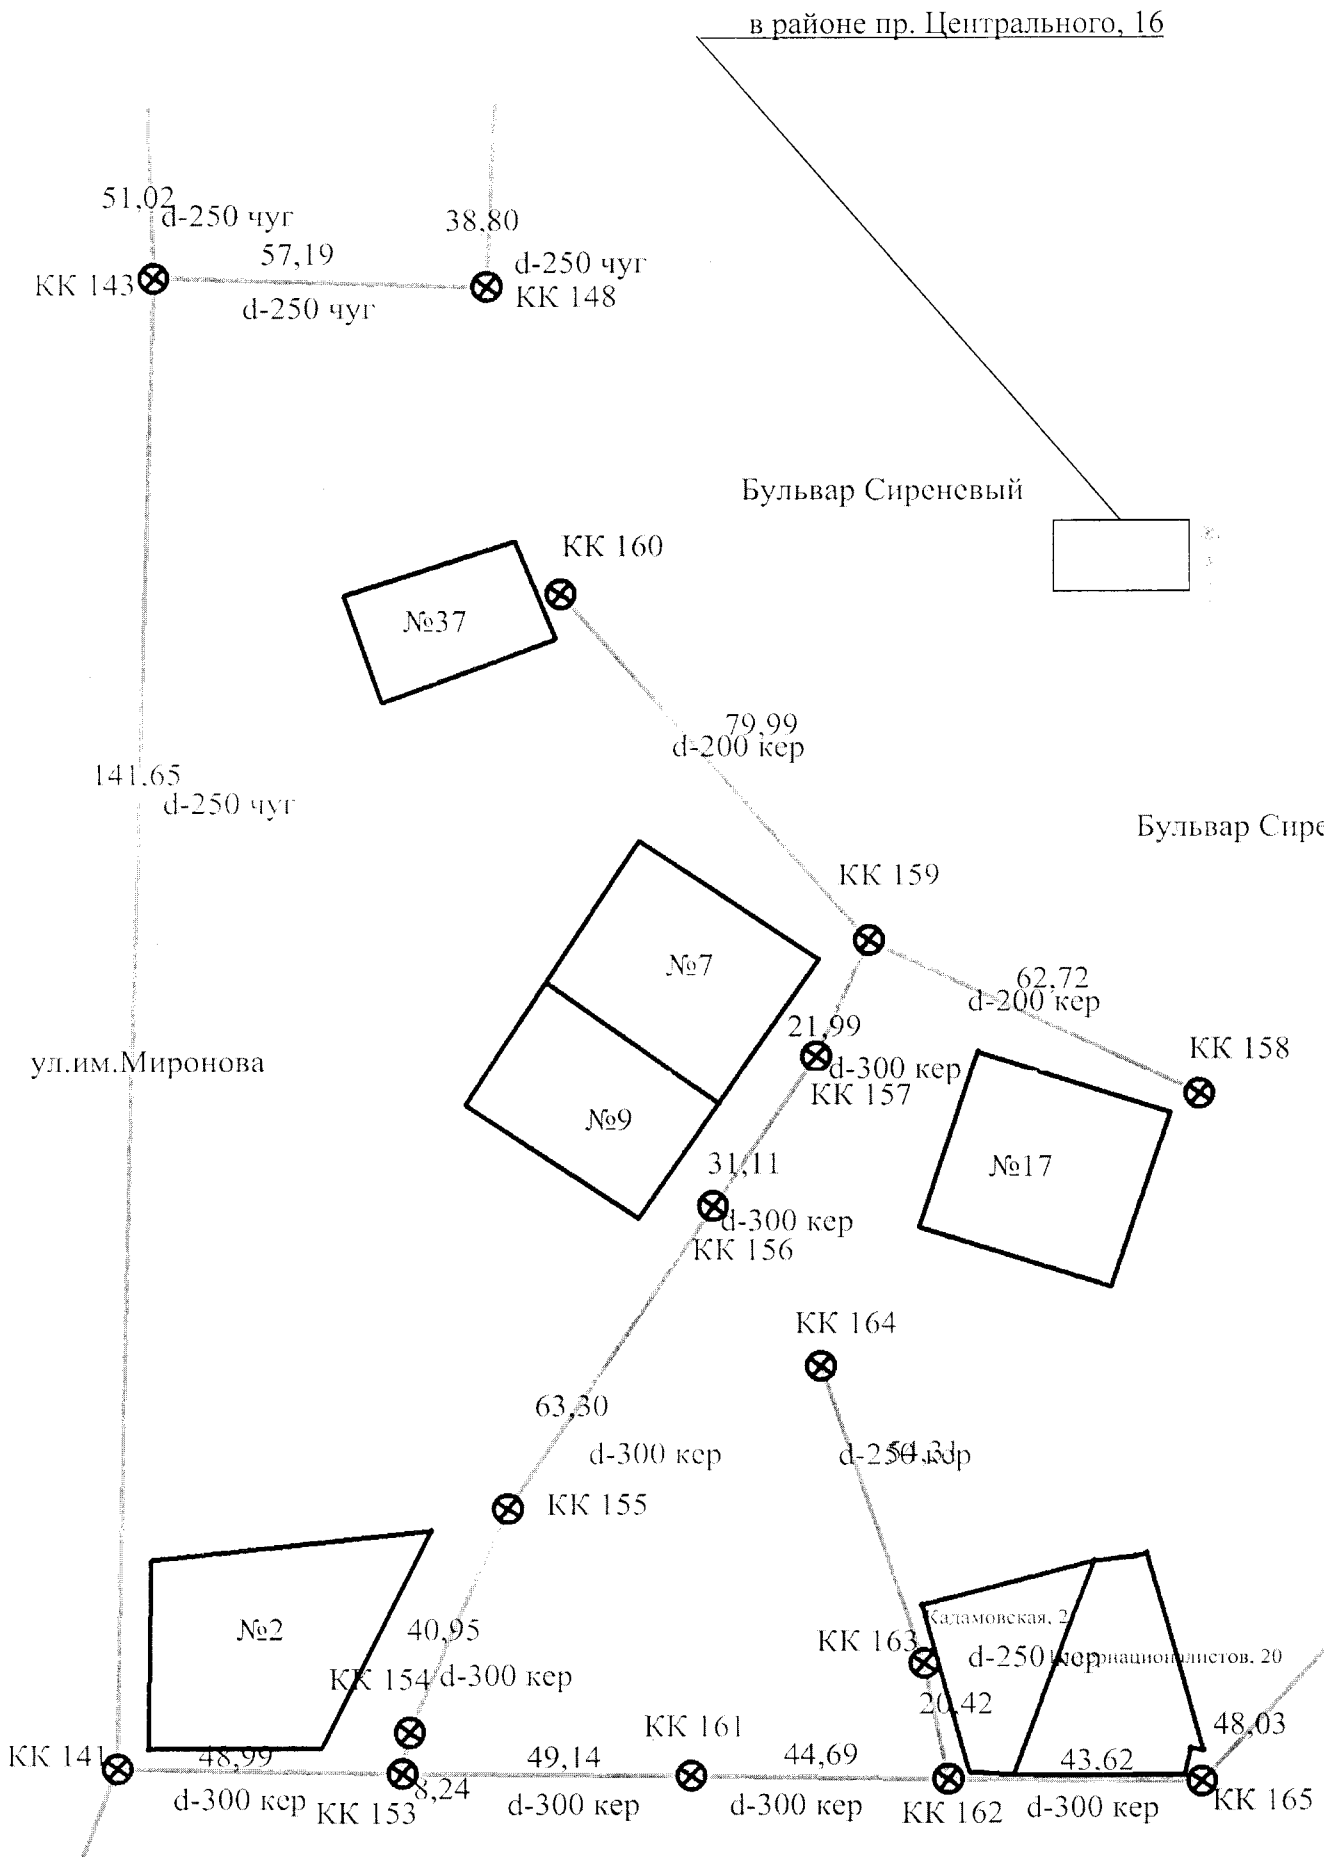



(АО «Донэнерго»)

**Новочеркасские межрайонные  
электрические сети**

ул. Александровская, д. 84, г. Новочеркасск, 346400,

тел./факс: 8 (86352) 8-42-59, 8 (86352) 2-33-22

e-mail: [fil63@donenergy.ru](mailto:fil63@donenergy.ru)

ОГРН 1076163010890.

ИНН/КПП 6163089292/615002001

12.02.2017

№ 744

на № 57.1.4/647 от 13.02.2017г

Заместителю председателя КУМИ  
Администрации города Новочеркаска  
Е.Н.Богучарской  
Платовский проспект, д.59-б  
г.Новочеркасск 346400

О возможности технологического присоединения  
земельных участков

Уважаемая Елена Николаевна!

Сообщаем, что техническая возможность для присоединения земельных участков с видом разрешенного использования:

« Для размещения диспетчерских служб и иных сооружений для организации движения транспорта», расположенного г.Новочеркасск, в районе шоссе Харьковского, 34а с кадастровым номером 61:02:0505501:1106

« Для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы », расположенного

- г.Новочеркасск, ул.Хоперская,12б с кадастровым номером 61:55:0021807:201

- г.Новочеркасск, пер.Половецкий,24 с кадастровым номером 61:55:0021807:200

- г.Новочеркасск, пер.Половецкий,22 с кадастровым номером 61:55:0021807:199

- г.Новочеркасск, в районе пр.Центрального,16 с кадастровым номером 61:55:0021907:493

максимальной мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности к электрическим сетям филиала АО "Донэнерго" Новочеркасские межрайонные электрические сети имеется. Затраты будут определены согласно ставок, утвержденных Постановлением РСТ № 80/22 от 29.12.2015г.

Для заключения договора "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" и получения технических условий заявителю необходимо подать заявку в отдел технологических присоединений филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные электрические сети по адресу: г.Новочеркасск ул.Александровская,84 (тел.284-440).

К заявке необходимо приложить документы согласно п.10 «Правил технологического присоединения...», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г в действующей редакции.

Директор

О.Г.Соболев



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

**ФИЛИАЛ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ**

г. Новочеркасск, Юг г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия, 346413  
Тел: (8635) 24-45-79 (факс: (8635) 24-49-23)

E-mail: [info@gastrd.ru](mailto:info@gastrd.ru)

ИНН Ростовская область 6026103150/765, ОГРН 1026103150765, ОГРНИП 1026103150765

№ 57.1.4/361 от 27.01.2017

№ 57.1.4/361 от 27.01.2017

Заместителю председателя  
комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
Администрации города  
Новочеркаска Ростовской  
области

Е.Н. Богучарской

346413, г. Новочеркасск,  
пр. Платовский, 59-б

О предоставлении информации

Уважаемая Елена Николаевна!

В порядке ответа на Ваше обращение № 57.1.4/361 от 27.01.2017, по предоставлению информации о технических условиях подключения к газораспределительным сетям объектов, согласно предоставленному перечню земельных участков, сообщаем.

В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее Правила) и в целях подготовки технических условий, предлагаем подготовить в адрес ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запрос о предоставлении технических условий подключения с приложением ниже перечисленных документов, и предоставить данный запрос в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасске.

Согласно п. 7 Правил, запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.

Согласно п. 8, п. 34 Правил, к запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства;

б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);

д) в случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газоснабжения.

В соответствии с п. 29, 30 Правил и Постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2016г. № 79/5, 79/6, срок действия технических условий, сроки подключения и плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, зависят от следующих параметров:

- 1) максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя;
- 2) расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения;
- 3) давления газа в точке подключения.

С уважением,

Заместитель директора -  
главный инженер



В.Н. Попов